

CA OUTDOOR

Module de récupération d'énergie



UNITÉS DE TOIT Armoires modulaires



Télécharger la spécification à l'adresse suivante :
renewaire.com/specifications

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de ventilation :

Plaque statique, transfert de chaleur et d'humidité

Caractéristiques standard :

Armoires en tôle isolée avec noyaux d'échange d'énergie et filtres.

Le ventilateur n'est pas inclus et doit être spécifié pour répondre aux exigences du travail.

Isolation :

Un pouce, haute densité, face FSK, fibre de verre

Options :

Construction à double paroi

Peinture extérieure - blanc, couleurs personnalisées


Accessoires :

Bordure de toit - standard 14

Filtres - MERV 13, 2" (livrés en vrac)

Description	CA2XRT	CA3XRT	CA4XRT
Plage de débit d'air typique CFM	500-2,200	750-3,300	1,000-4,400
Noyau certifié AHRI 1060	Deux L125-G5	Trois L125-G5	Quatre L125-G5
Dimensions et poids de l'unité	55 1/2" L x 43 1/4" L x 42 1/4" H 250-329 lbs.	55 1/2" L x 63 1/2" L x 42 1/2" H 377-482 lbs.	55 1/2" L x 83 1/4" L x 42 1/4" H 462-593 lbs.
Max. Dimensions et poids d'expédition (sur palette)	63" L x 47" L x 48" H 400 lbs.	60" L x 90" L x 48" H 590 lbs.	60" L x 90" L x 48" H 700 lbs.
Filtres : MERV 8 : 20" x 20" x 2"	Total qty. 4	Total qty. 6	Qté totale 8

PERFORMANCE DU FLUX D'AIR

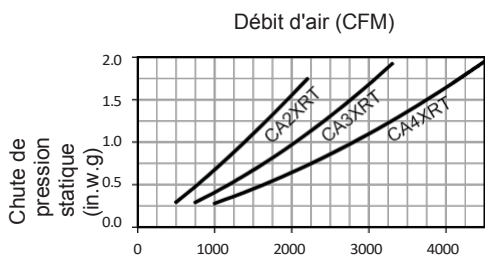

Remarque : les performances en matière de débit d'air tiennent compte de l'effet du filtre standard propre fourni avec l'appareil.


Module de récupération d'énergie

EA : évacuation de l'air vers l'extérieur OA : entrée d'air extérieur
RA : Air ambiant à évacuer frais à l'intérieur

L'appareil doit être installé dans le sens indiqué.


1. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT ARRONDIES AU HUITIÈME DE POUCE LE PLUS PROCHE.

2. LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

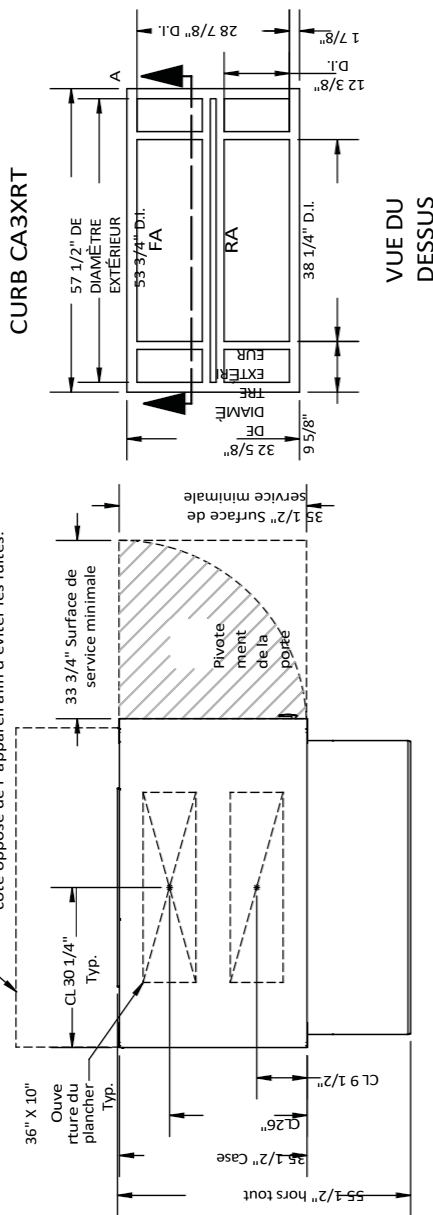


VUE DU
DESSUS

VUE DU DESSUS

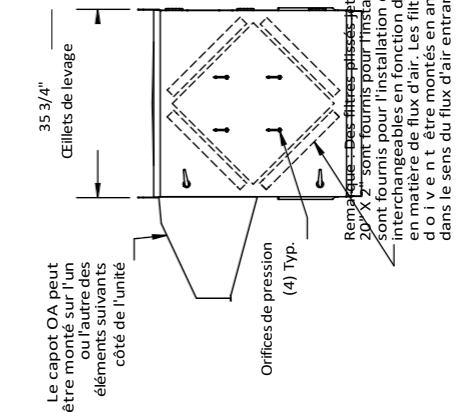

VUE DE GAUCHE

VUE AVANT

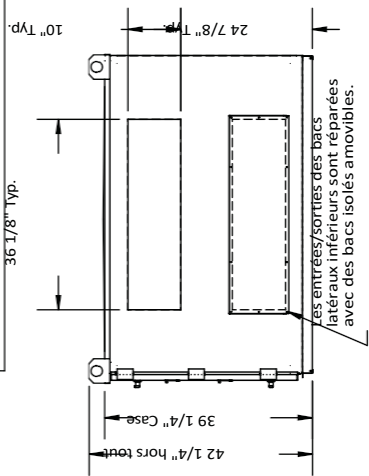

VUE DE DROITE

Disponible comme indiqué dans le schéma des dimensions.



L'APPAREIL

Doit être monté comme indiqué. La configuration de la gaine peut être modifiée sur place. La notice peut être déplacée sur le terrain. Le flux d'air RA/EA peut être remplacé par un flux d'air OA/FA.